

Protocollo: 23832

Data Ricevimento: 15-11-2001

Data Emissione: 07-01-2002

**Spett. SEGIS S.P.A.**  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY


Denominaz.campione: Tavolo circolare con 4 piedi K4 Art. 744 Diametro 70 cm.

**Caratteristiche prestazionali:**

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.

Relazione composta da n° 2 allegati.

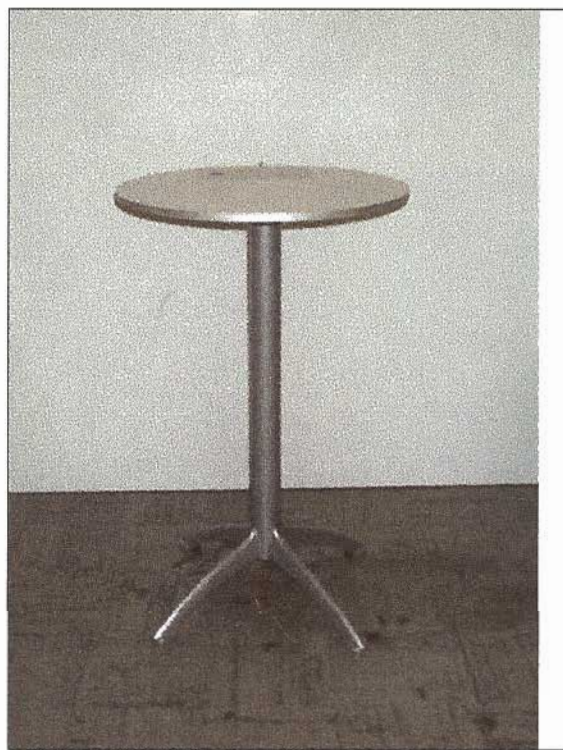

Il responsabile di reparto

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; Il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

Protocollo: **23832 / 1**

Data Ricevimento: 15-11-2001

Data Esecuzione: 10-12-2001

Data Emissione: 07-01-2002

Denominaz.campione: Tavolo circolare con 4 piedi K4 Art. 744 Diametro 70 cm.

Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY**Stabilità UNI 8592/84**

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Dimensioni di ingombro

Diam. 700 x 1110 (altezza) mm

Risultati della prova:


1) Stabilità con forza verticale

Forza minima che solleva le gambe

**> 300 N**

Valore minimo indicato dalla norma: 300 N per tavoli a sostegno centrale.

Il responsabile di reparto

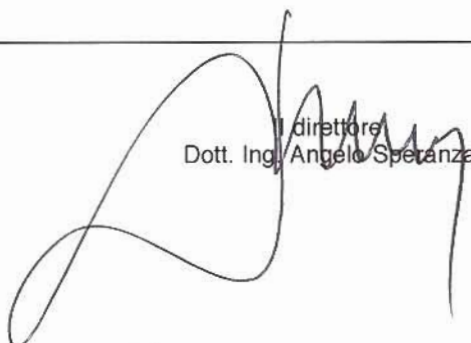Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza

Protocollo: **23832 / 2**

Data Ricevimento: 15-11-2001

Data Esecuzione: 10-12-2001

Data Emissione: 07-01-2002

Denominaz.campione: Tavolo circolare con 4 piedi K4 Art. 744 Diametro 70 cm.

Spett. SEGIS S.P.A.  
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI  
53036 POGGIBONSI (SI)  
ITALY**Urto contro le gambe UNI 9086/87**

Generalità di prova: UNI 8581/84; FA-2/95

Dimensioni di ingombro

Diam. 700 x 1110 (altezza) mm

Risultati della prova:

Livello di prova	Numero di urti	Energia d'urto J	Osservazioni
5	5	25	Nessuna

Livello di prova raggiunto

**5**

Il responsabile di reparto

Il direttore  
Dott. Ing. Angelo Speranza